

2019年11月5日
アドバンテック株式会社

ATX電源 PS8-250ATX-ZE金属製シャーシ変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ATX電源 PS8-250ATX-ZE金属製シャーシ変更に関するお知らせとなります。

安全規格 IEC/UL-609501に置き換わるIEC/UL-62368-1に対応するための変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T型番も対象となります)

- PS8-250ATX-ZEを内蔵するすべてのモデル

(2) 当変更による影響

| Item | Impact |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Impact on Mechanical Design | No |
| Impact on Software Compatibility | No |
| Impact on Environment Characteristics | No |
| Impact on Board Certifications | No |
| Physical Outlook Change | Yes |
| Ordering P/N Change | No |
| Cut-in Implement | Running Change |

(1) (3) 変更詳細 :

| Affected Models | Current Component | New Component | Category | Outlook Difference | Reason |
|---|-------------------|---------------|------------|--------------------|---|
| PS8-250ATX-ZE IPC-6606BP-25BE IPC-6606P3-25BE IPC-6608BP-25BE IPC-7132MB-25ZE ACP-4020BP-25ZE ACP-4020MB-25ZE ACP-4320MB-25BE ACP-4320MB-25BE | PS8-250ATX-ZE | PS8-250ATX-ZE | Mechanical | YES | IEC/EN 60950 will be replaced by IEC/EN 62368-1 onward 2020/10/20, and IEC/EN 62368-1 requires different mechanical design for product. Power supply PS8-250ATX-ZE change the mechanical enclosure design to meet IEC/EN 62368-1 requirement. |

変更時期：

| Affected Models | ECOM Number | Estimated Effective Date | Cut-in Implement | Change Description |
|---|-------------|--------------------------|------------------|---|
| PS8-250ATX-ZE IPC-6606BP-25BE IPC-6606P3-25BE IPC-6608BP-25BE IPC-7132MB-25ZE ACP-4020BP-25ZE ACP-4020MB-25ZE ACP-4320MB-25BE ACP-4320MB-25BE | NA | 2020/3/31 | Running change | Change mechanical design in appearance. |


カットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

Description of the Change


Product Design Change in Product Appearance

Current:


Ventilation area: 4487.6mm²

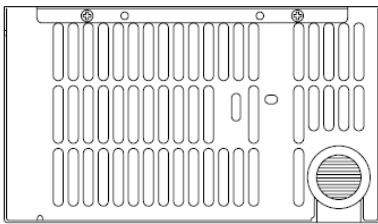

Ventilation area: 1776mm²

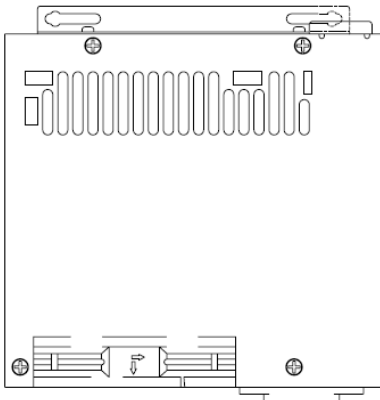


Ventilation area: 3739.5mm²

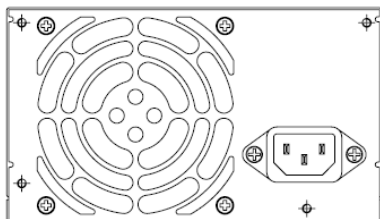


New:


Ventilation area: 5274.9mm²

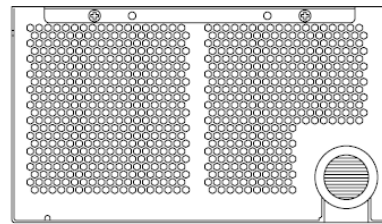

Ventilation area: 1920.3mm²

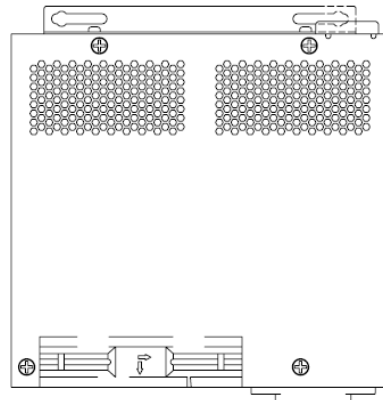

Ventilation area: 2712.5mm²

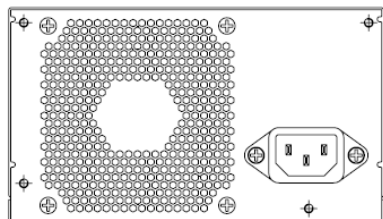

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022